



經濟部標準檢驗局


BUREAU OF STANDARDS, METROLOGY AND INSPECTION,
MINISTRY OF ECONOMIC AFFAIRS




商品驗證登錄證書

CERTIFICATE OF THE REGISTRATION OF PRODUCT CERTIFICATION

證書號碼： CI544066760101 號 02
Certificate No.

茲據 台芝電氣股份有限公司
定，准予登錄並使用商品安全標章  及識別號碼：
The application made by

申請驗證登錄，經審查結果符合規
R54676 。其登錄事項如下：
for Registration of Product

Certification has been reviewed and found to be in compliance with related regulations. Therefore, registration is granted with the
Product Safety Mark  and the Identification No. R54676 . Details of the registration are follows :

申請人：台芝電氣股份有限公司
Applicant

統一編號：54594134
Uniform No.

地址：臺中市南屯區工業23路7號
Address

生產廠場：台芝電氣股份有限公司
Factory

廠址：台中市南屯區工業23號7號
Factory Address

商品種類名稱：
Type/name of product

商品分類號列：8536.20.49.00.6
C.C.C Code


中文名稱：無熔線斷路器
Chinese name

英文名稱：MOULDED-CASE CIRCUIT BREAKER
English name

型式：BH 1P Ui440 60HZ 100AF(15. 20. 30. 40. 50. 60. 75. 100) Ic: 5/2.5KA at 220V
Type

系列型式：詳如附表
Series of the type

依據標準：CNS14816-2 (93年版)、符合CNS 15663第5節「含有標示」規定。102年版
Standards

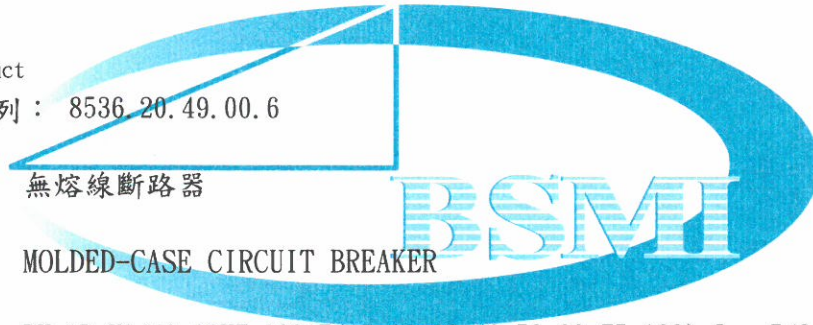

標準檢驗局臺中分局發證 (發證地址：402臺中市南區工學路70號)

This certificate is issued by the BSMI. (Taichung branch: No.70, Gongxue Rd., South Dist., Taichung City 402, Taiwan)

登錄日期：中華民國	104	年	09	月	17	日
Registration Date	2015	(year)	09	(month)	17	(day)
本證書有效期限至	110	年	09	月	16	日
Expiration Date	2021	(year)	09	(month)	16	(day)
發證日期：中華民國	107	年	11	月	16	日
Date of issue	2018	(year)	11	(month)	16	(day)



註1：持本證書進口驗證登錄商品時，進口人須與本證書名義人相同。

註2：次年度商品驗證登錄年費繳納期限為當年11月30日，逾期未繳納者，經限期繳納屆期未繳納，即依商品檢驗法第42條第7款規定廢止驗證登錄，並自次年度1月1日起生效。

經濟部標準檢驗局
BUREAU OF STANDARDS, METROLOGY AND INSPECTION,
MINISTRY OF ECONOMIC AFFAIRS

商品驗證登錄證書
CERTIFICATE OF THE REGISTRATION OF PRODUCT CERTIFICATION

證書號碼： CI544066760101 號 02

Certificate No.

系列型式： BH 2P Ui-440 60HZ 100AF(15. 20. 30. 40. 50. 60. 75. 100) Ic: 5/2.5KA at 220V
Series of the type

BH 3P Ui440 60HZ 100AF(15. 20. 30. 40. 50. 60. 75. 100) Ic: 5/2.5KA at 220V

BHH 1P Ui:440V 60Hz 100AF (15. 20. 30. 40. 50. 60. 75. 100)A Icu/Ics=15/7.5kA at 110V, 10/5kA at 220V

BHH 2P Ui:440V 60Hz 100AF (15. 20. 30. 40. 50. 60. 75. 100)A Icu/Ics=15/7.5kA at 220V

BHH 3P Ui:440V 60Hz 100AF (15. 20. 30. 40. 50. 60. 75. 100)A Icu/Ics=15/7.5kA at 220V

BHU 1P Ui:440V 60Hz 100AF(15. 20. 30. 40. 50. 60. 75. 100)A Icu/Ics=10/5kA at 110V, 10/5kA at 220V

BHU 2P Ui:440V 60Hz 100AF(15. 20. 30. 40. 50. 60. 75. 100)A Icu/Ics=10/5kA at 220V

BHU 3P Ui:440V 60Hz 100AF(15. 20. 30. 40. 50. 60. 75. 100)A Icu/Ics=10/5kA at 220V

(以下空白)



BSMI